
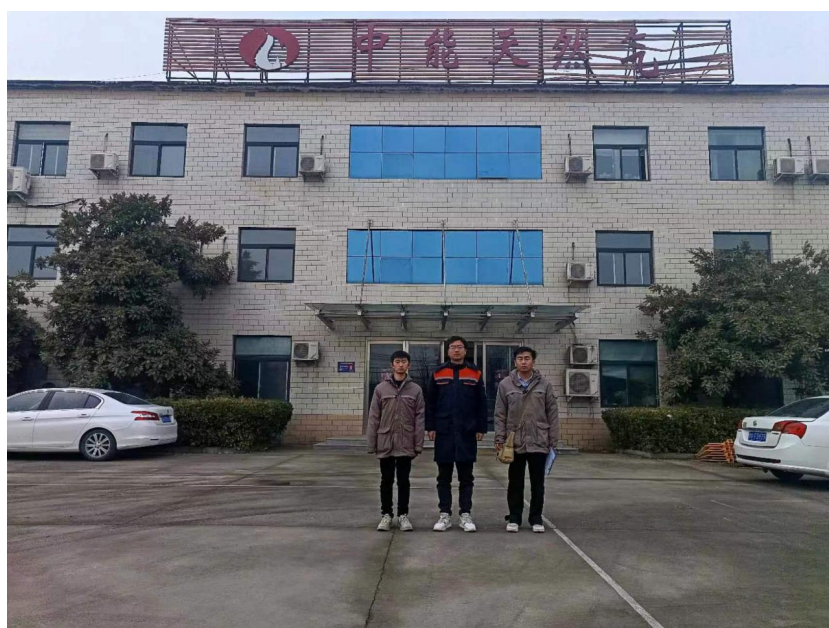


职业卫生评价项目信息网上公开表

用人单位 (建设项目)名称	焦作市中能天然气开发有限公司		联系人	王宁
地理位置	河南省焦作市博爱县磨头镇前十里村新济路北侧			
项目名称	焦作市中能天然气开发有限公司2024年职业病危害因素检测			
项目简介	焦作市中能天然气开发有限公司成立于2010年04月14日，经营范围：对博爱一中州铝业厂输气管道、城市管网进行投资与经营，管道技术咨询，销售天然气			
项目负责人	苏仁禄			
现场调查人	苏仁禄、赵志超			
现场调查时间	2024.01.09	用人单位陪同人	王宁	
现场采样 检测人员	李康康、刘素宾、曹起旺、李文岗			
采样、检测时间	2024.01.17	用人单位陪同人	王宁	
报告完成日期	2024.01.30	报告编号	DX/JP-ZP240118	
用人单位 (建设项目)存在的 职业病危害因 素及检测结果	存在的职业病危害因素：			
	毒物（一氧化碳），物理因素（噪声、工频电场）			
	检测结果：			
	毒物 用人单位接触的一氧化碳浓度不超过职业接触限值。			
评价结论与建议	噪声 用人单位作业人员接触噪声的40h等效声级不超过职业接触限值。			
	工频电场 用人单位作业人员接触工频电场8h时间加权平均值不超过职业接触限值。			
	评价结论：			
	根据用人单位工作场所职业病危害因素检测结果分析，结合用人单位设置、采取的防护设施及措施，配备的个体防护用品，			

	进行的职业卫生管理工作（如防护设施检维修、个体防护用品的监督检查、职业病危害告知、职业卫生培训、职业健康监护等内容），综合分析各主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素浓度（强度）和接触水平不超过职业接触限值，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议： （1）加强职业病防护设施的日常维护、保养工作，保证在生产过程中职业病防护设施能正常发挥防护作用。 （2）监督作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，尤其是在高噪声设备的作业人员，严格执行未按规定佩戴和使用劳动防护用品的不得上岗作业的制度。 （3）建议高温季节进行高温职业病危害因素检测。 （4）按照《中华人民共和国职业病危害防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》的要求，持续推进职业卫生制度落实、职业卫生培训、职业病危害告知、职业病危害因素检测等工作。 （5）持续按照《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护技术规范》的相关规定，规范开展上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，完善职业健康检查的内容，对在岗期间职业健康检查出现异常的应做妥善处理，对职业禁忌证患者或职业病病人，应以公司红头文件的形式调离原岗位并妥善安置。 （6）及在站区职业卫生公告栏中公布本次工作场所职业病危害因素检测结果。 （7）按照《职业卫生档案管理规范》的要求，系统性的完善各类职业卫生档案。将生产工艺流程、职业病危害因素日常监测记录、职业健康检查异常结果存入相应的职业卫生档案中，并完善劳动者个人监护档案内容（包括职业病危害因素检测结果、职业健康检查结果、职业健康体检报告等）。
技术审查专家组 评审意见	_____

现场影像资料
(博爱首站)

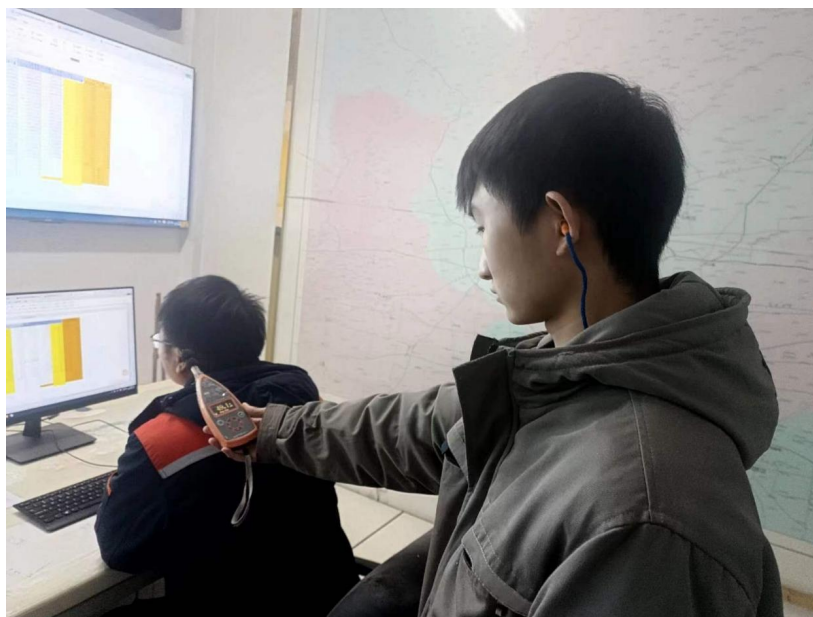

现场影像资料
(中铝末站)

